


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΠΑΓΚΟΣ

1. Υλικό κατασκευής: Ανοξειδωτος χάλυβας
2. Μήκος 1,50 m
3. Φάρδος 0,60 m
4. Ύψος εργασίας: 0,90 m
5. Ρυθμιζόμενα ποδαρικά 10 cm
6. Πίσω και πλαϊνά ποδαρικά σε απόσταση 8 cm από τον τοίχο (υπάρχει κυκλικό σοβατεπί)
7. Με εσωτερικό ράφι
8. Με γούρνα βάθους 20 cm διαστάσεων 45 cm X 45 cm, με έτοιμη τρύπα για σωλήνα αποχέτευσης
9. Με τρύπα για τοποθέτηση θερμομικτικής μπαταρίας
10. Με τρύπα για τοποθέτηση βρύσης με τηλεσκοπικό σπιράλ
11. Δύο ανοξειδωτα συρόμενα φύλλα στην πρόσοψη
12. Ανοιχτή πλάτη για σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
13. Γείσο στο πάνω πίσω μέρος ύψους περίπου 10 cm

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

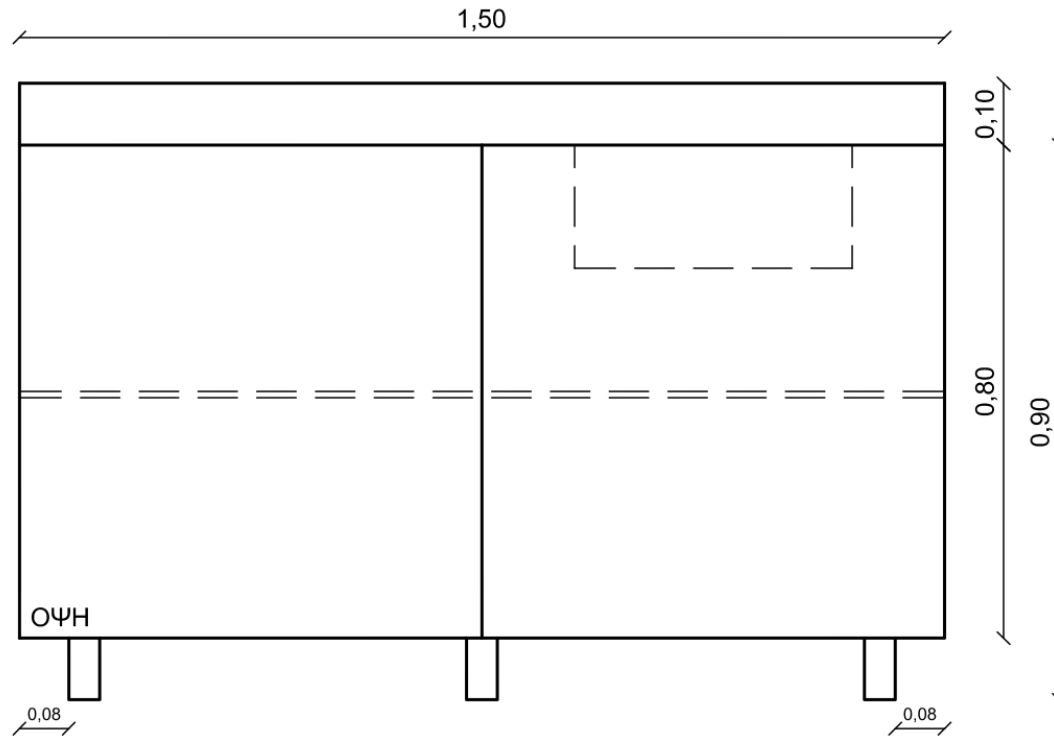

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΓΟΥΡΝΑ, ΒΑΘΟΥΣ 20cm

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑ ΡΑΦΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ

ΠΙΣΩ & ΠΛΑΪΝΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8cm ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ

