

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ

1. Διαστάσεων περίπου: 2,00 m X 2,00 m, ΠΛΑΤΟΣ X ΜΗΚΟΣ
2. Πλαίσιο από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ
3. Κάλυψη τοίχων και οροφής από πάνελ πολυουρεθάνης 50mm
4. Πόρτα με καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 90 cm ή μεγαλύτερο, που να ανοίγει προς τα έξω, με πάνελ πολυουρεθάνης 50 mm, και δυνατότητα κλειδώματος
5. Να αναγραφεί ξεχωριστά και το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης σε χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ

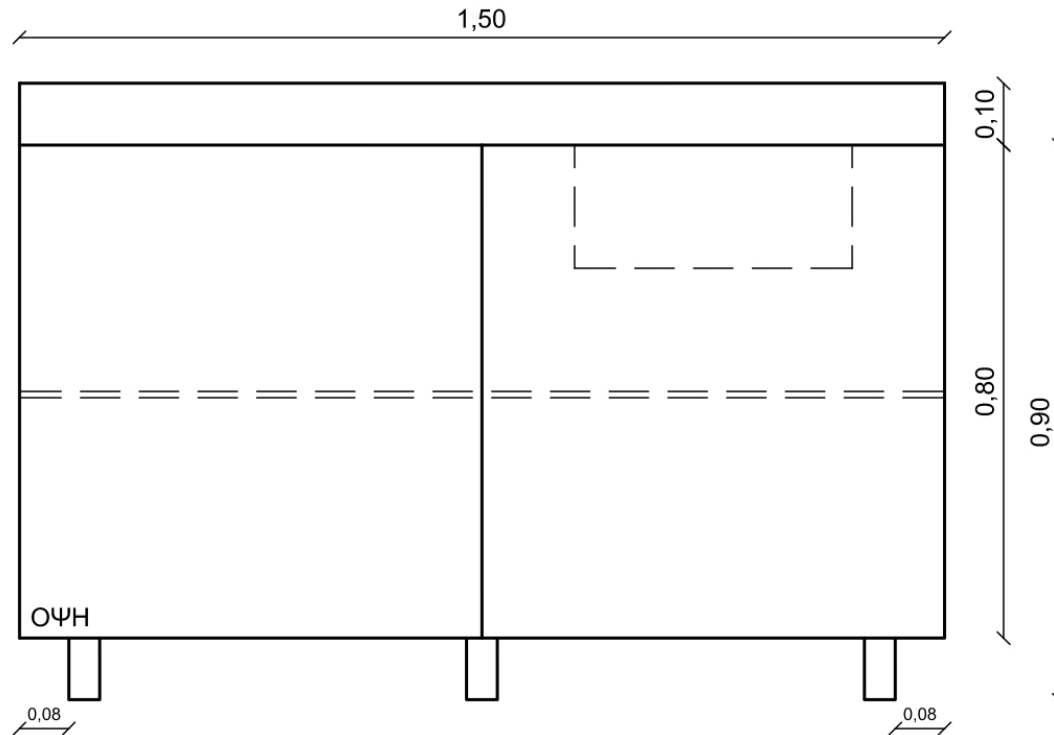

ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΓΟΥΡΝΑ, ΒΑΘΟΥΣ 20cm

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΝΑ ΡΑΦΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ

ΠΙΣΩ & ΠΛΑΪΝΑ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 8cm ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ

